

Primljeno: 04.02.2015			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
05-215	/1		

Crna Gora

Mali i Zi

OPŠTINA ULCINJ

KOMUNA E ULQINIT

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm

Br./ Nr.: 05-52/1-15

Ulcinj / Ulqin, 02.02.2015. god

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

PODGORICA

IV Proleterske brigade br.19,

Shodno članu 55 Zakona o opštem upravnom postupku («Sl.list RCG», br. 60/03 i 32/11) dostavljamo Vam zahtjev **Elektrodistribucije Ulcinj**, koga zastupa dir. Nrekić Loro, br. 05-52/15 od 27.01.2015. godine, podniet ovom Sekretarijatu, kojim se traži izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju prsten veze dalekovoda 35kV od TS 35/10kV Grad do stuba br.54 dalekovoda 35kV Bar-Kodre Ulcinj u dužini od 800 metara, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-Grad“ za lokalitet „Totoši“, usvojen Odlukom SO Ulcinj br.02-5426/4 od 14.12.2009 godine („Sl.list CG“ – opštinski propisi br.3/2010), kao nadležnom organu za postupanje po istom.

**Sam. savjetnik I za urbanizam**

Mehmet Tafica, dip.ing.gradj.

**Sam. Savjetnik za up. postupak**

Arben Tagani, dip.pravnik

**V.D. SEKRETAR-a,**  
Mustafa Gorana, dipl.ing.maš.




M

 <p>Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić</p>	<p>Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić          Vuka Karadžića 2          81 400 Nikšić          Republika Crna Gora          tel: +382 40 204 000          fax: +382 40 214 260          e-mail: epcg@co.me</p>	<p><b>FC Distribucija Podgorica</b>          Ul. I. Milutinovića br. 12.          tel:+382 20 408 400          fax:+382 20 241 235          e-mail: fcdistribucija@t-com.me          www.epcg.co.me  <b>Elektrodistribucija Ulcinj</b>          Br. 41-51 - <u>77</u>          U Podgorici <u>22.01.2015.</u> godine</p>
--	--	--

SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO  
 PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

OPŠTINA ULCINJ

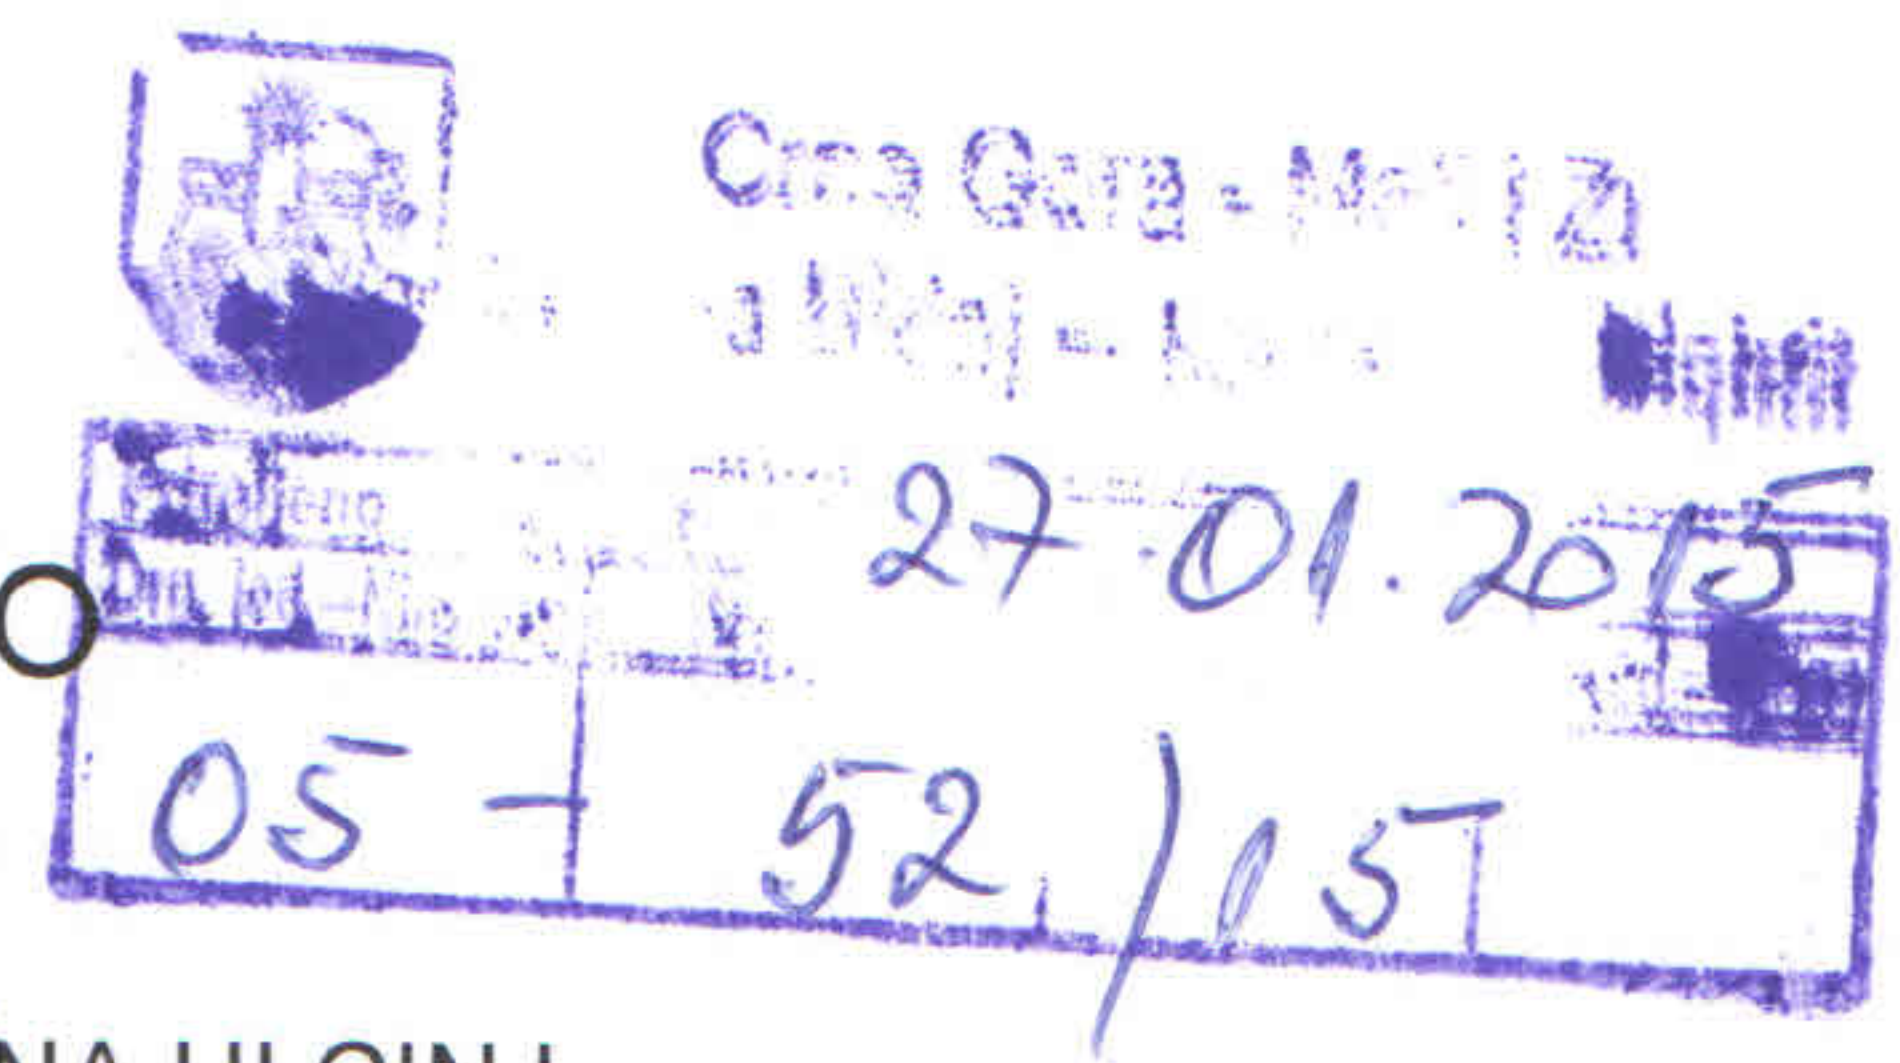

Crna Gora - Međuzi  
 27.01.2015  
 05 - 52.105T

**PREDMET: Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova  
 za izgradnju prsten veze dalekovoda 35kV od TS 35/10kV Grad  
 do stuba br: 54 dalekovoda 35kV Bar – Kodre Ulcinj**

Molimo Vas da da nam izdate urbanističko-tehničke uslove za izgradnju **prsten veze dalekovoda 35kV od TS 35/10kV Grad do stuba br: 54 dalekovoda 35kV Bar – Kodre Ulcinj u dužini od 800metara.**

Prilog :  
 Situacija trase voda.

Dostavljeno :

- 1 x Naslovu
- 1 x Teh. direktoru
- 1 x a/a



DIREKTOR  
 Nrekić Loro, dipl. el. ing.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 05-215/2

Podgorica: 17.02.2015.godine

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE  
ELEKTRODISTRIBUCIJA ULCINJ**

Aktom Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Ulcinj od 04.02.2015.godine, proslijeđen je vaš zahtjev kojim tražite izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju prsten veze dalekovoda 35kV od TS 35/10 kV Grad do stuba br 54 dalekovoda 35kV Bar-Kodre Ulcinj u dužini od 800m.

Uvidom u plansku dokumentaciju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Totoši“, kao i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Ulcinj u grafičkom prilogu „Elektrosnabdjevanje“ konstatovano je, da istim nije planirana predmetna trasa dalekovoda.

Shodno navedenom ovo ministarstvo nema planski osnov da izda urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta.

**Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata**

Milica Abramović, dipl.ing.građ.

**Obradili:**

Branka Nikić, dipl.ing.arh.

Olivera Živković, dipl.pravnik

Tijana Savić dipl.ing.geod.

**GENERALNI DIREKTOR**

Danilo Gvozdenović

