



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/24-12626/9

Podgorica, 11.12.2024. godine

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

PODGORICA
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/24-12626/9 od 11.12.2024. godine, za građenje kablovskog voda 2x110 kV od nove TS110/35 Kv Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110kV Lastva-Tivat na lokaciji KO Radovići, KO Nikovići, KO Milovići, KO Bogišići, KO Đuraševići u opštini Tivat, KO Kavač, KO Lješevići i KO Privredna zona u opštini Kotor.

MINISTAR
Slaven Radunović



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Saglasna:

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

ODOBRIO:

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora Direktorata
za građevinarstvo

Obradila:

Branka Nikić, samostalna savjetnica I

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/24-12626/9 Podgorica, 11.12.2024. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD iz Podgorice izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za građenje kablovskog voda 2x110 kV od nove TS110/35 Kv Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110kV Lastva-Tivat na lokaciji KO Radovići, KO Nikovići, KO Milovići, KO Bogišići, KO Đuraševići u opštini Tivat, KO Kavač, KO Lješevići i KO Privredna zona u opštini Kotor, u zahvatu Plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore ("Sl.list" Crne Gore, br. 56/18), Prostorno urbanističko plana opštine Tivat ("Sl.list" Crne Gore – opštinski propisi, br. 24/2010), Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići zapad-izmjene i dopune" ("Sl.list Crne Gore" br. 092/20), Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići centar-izmjene i dopune" ("Sl.list" Crne Gore br. 093/20) i u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Kotor ("Sl.list" Crne Gore br. 095/20).	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Crnogorski elektroprenosni sistem AD iz Podgorice
6.	POSTOJEĆE STANJE Privredni razvoj Primorskog regiona je definisan kroz razvoj svih segmenata privrede i društvenih djelatnosti. Kao poluga razvoja prepoznaje se razvoj infrastrukture, posebno saobraćajne, kao ekonomskog osnova ovoga područja, koji će ubrzati privredne aktivnosti i promet i poboljšati dostupnost svih lokacija. VIZIJA RAZVOJA PRIMORSKOG REGIONA Preduslov ravnomjernog, kvalitetnog i dugoročno održivog razvoja je razvoj i unapređenje saobraćaja i ukupne infrastrukture. <u>Postojeće stanje prenosne elektroenergetske infrastrukture na teritoriji opštine Kotor</u> Teritorijom opštine Kotor prolazio je DV 110kV Budva-Tivat koji je uveden u TS 400/110/35kV "Lastva" čime su od decembra 2018. godine formirana dva dalekovoda DV 110kV Budva-Lastva i DV 110kV Lastva-Tivat. Dalekovod 110kV Budva-Tivat je kao izgradjeni objekat u pogonu više od 50 godina. Izgradjen je i u pogon pušten 1962. godine kao dalekovod 110kV Podgorica-Tivat koji je kasnije izgradnjom TS Budva uveden u TS po principu ulaz-izlaz i tako dobijeni dalekovodi	

	Podgorica-Budva i Budva-Tivat. Dalekovod je izgradjen sa provodnicima Al/Fe 150/25mm ² , prenosne moći 490A (89MVA).
7.	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Planom posebne namjene za obalno područje Crne Gore definisano je sledeće: CILJEVI, NAČELA, KRITERIJUMI, USLOVI I SMJERNICE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE Elektroenergetski sistem treba da se razvija na takav način da predstavlja osnovu za ukupan privredni razvoj, kao i da snabdijevanje električnom energijom bude bezbjedno i dovoljno u svim oblastima i naseljima u zahvatu PPPNOP. Takođe treba da ispuni i međunarodne preporuke i standarde u pogledu sigurnosti snabdijevanja električnom energijom. Razvoj energetske infrastrukture treba da slijedi realizaciju ciljeva prostornog razvoja ekološke zaštite okoline i prostornog planiranja u ovom zahvatu. Razvoj i korišćenje infrastrukturnih sistema (proizvodnja, prenos, distribucija i upotreba energije) treba sprovoditi u skladu sa principima i kriterijumima održivog razvoja, naročito kada bi mogli da proizvedu neželjene posljedice sa dugoročnim negativnim efektima. Ciljevi razvoja elektroenergetske infrastrukture su neposredno vezani za ukupne ciljeve razvoja i definisani su kroz zahtjeve za podmirenjem postojećih potreba i stvaranjem uslova za buduće potrebe PPPNOP. Osnovni cilj razvoja elektroenergetske mreže je: - da potrošači dobijaju kvalitetnu električnu energiju; - sigurnost napajanja potrošača električnom energijom; - da tehničke karakteristike prenosnih i distributivnih vodova budu takve da se prekidi u snabdijevanju energijom svedu na najmanju mjeru; - da potrošnja električne energije bude u tolerantnim granicama i da se vodi takva politika cijena električne energije da se ona što manje troši a da se koriste drugi vidovi energije za potrebe potrošača; - da se smanje gubici električne energije. Zabranjuje se izgradnja stambenih, ugostiteljskih objekata, proizvodnih objekata i ostalih objekata u zaštitnoj zoni dalekovoda. Pri izgradnji objekata pridržavati se propisa o minimalnom rastojanju od vodova pod naponom svih naponskih nivoa prema važećim pravilnicima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ“, broj 65/88 i „Službeni list SRJ“, broj 18/92), a koji govori o minimalnoj sigurnosnoj horizontalnoj udaljenosti i sigurnosnoj visini objekata od vodova pod naponom. Gradnju svih objekata, a naročito objekata za stalan boravak ljudi, treba graditi što dalje od dalekovoda 400 kV, 220 kV i 110 kV (min. 25 m od DV 110 kV, odnosno min 30 m od DV 220 kV. Kablovske vodove polagati prema važećim tehničkim propisima vodeći računa o minimalnim horizontalnim i vertikalnim rastojanjima od drugih instalacija. Pri polaganju kablova voditi računa da sva eventualna ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja kablova sa drugim podzemnim instalacijama budu izvedena u skladu sa važećim propisima i preporukama. PPPN Obalno područje za opštinu Tivat je planirano :Zbog predviđanja snažnog razvoja turističkih kapaciteta TS 110/35kV Tivat neće biti dovoljna da u perspektivi zadovolji konzum pa se planira izgradnja nove TS 110/35kV, snage 2x40MVA, na području Radovića, kao i TS 35/10kV Tri krsta, snage 2x8MVA, na istoj kat.parceli br.1088/1 KO Radovići. Planira se izgradnja dvostrukog podzemnog kablovskog voda 2x110 kV od buduće lokacije TS Radovići do postojećeg 110 kV DV Tivat-Budva (st. mjesto br.170) gdje će biti povezan po principu ulaz-izlaz na dalekovod 110kV Tivat-Budva uz planiranu rekonstrukciju dalekovoda TS Tivat obezbjeđuje pouzdano snabdijevanje područja Luštica i zadovoljen kriterijum N-1 sigurnosti. Ovim rješenjem bi se obezbijedila veza nove TS 110/35kV Radovići sa postojećom


	TS 110/35kV Tivat i novom TS 400/110/35 kV Lastva i obezbijedilo pouzdano i sigurno napajanje područja uz zadovoljenje kriterijuma sigurnosti (kriterijum N-1). Planirana elektroenergetska infrastruktura u DUP-u „Golf i Donji Radovići zapad izmjene i dopune“ Prenosna mreža Na osnovu podataka dobijenih od CGES A.D., tj. Crnogorskog Elektroprenosnog sistema na dijelu zahvata DUP-a planirana je i izgradnja dvostrukog podzemnog kablovskog voda 2x110 kV od buduće lokacije TS Radovići do postojećeg 110 kV DV Lastva - Tivat (stubnog mjesto br.170)". Planirana elektroenergetska infrastruktura u DUP-u „Donji Radovići centar izmjene i dopune“ Prenosna mreža Prenosna mreža Na osnovu podataka dobijenih od CGES A.D., tj. Crnogorskog Elektroprenosnog sistema na dijelu zahvata DUP-a planira se trasa za polaganje dva kabla 110 kV koji će povezivati planiranu TS 110/35 kV „Radovići“ i TS 110/35 kV „Tivat“.
7.2.	Pravila parcelacije Planirani kablovski vod 2x110 kV od nove TS110/35 Kv Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110kV Lastva-Tivat prolazi na lokaciji KO Radovići, KO Nikovići, KO Milovići, KO Bogišići, KO Đuraševići u opštini Tivat, KO Kavač, KO Lješevići i KO Privredna zona u opštini Kotor u zahvatu Plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore ("Sl.list" Crne Gore, br. 56/18)
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA DVOSTRUKI PODZEMNI KABLOVSKI VOD 2X110 KV OD TRAFOSTANICE RADOVIĆI 110/350 KV DO POSTOJEĆEG DALEKOVODA 110 KV TIVAT - BUDVA (STUBNO MJESTO BR. 170 PO PRINCIPU „ULAZ - IZLAZ") Tehnički infrastrukturni sistemi Cilj je razvoj elektroenergetske infrastrukture kao i povećavanje pouzdanosti napajanja električnom energijom konzuma opštine Tivat. Početna tačka kablovskog voda je je trafostanica 110/35 kV Radovići, na području opštine Tivat, a krajnja tačka je postojeći dalekovoda 110 kV Tivat – Budva (stubno mjesto br.170) na području opštine Kotor. Prostorni koncept razvoja energetske infrastrukture Koridor za vodove prenosa električne energije, kao što je dvostruki kablovski vod 110 kV od trafostanice Radovići do postojećeg dalekovod 110 kV Tivat - Budva (stubno mjesto br. 170), potrebno je sačuvati od drugih zahtjeva i korišćenja, koja su u suprotnosti ili ometaju njegovo funkcionisanje. Koridor dalekovoda je prikazan u grafičkom dijelu planskog dokumenta. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati : Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 002/19 od 11.01.2019) •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

	Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15). Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-4042/2 od 05.11.2024.godine
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE -
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Upravu- za zaštitu spomenika kulture kako bi se preduzele mjere za njihovu zaštitu u skladu sa članom 87 i članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 od 13.08.2010).
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanja lica smanjene pokretljivosti i lica sa invalidetom („Službeni list Crne Gore“ br. 48/13 i 44/15).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA -

14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18). Akt broj 06-333/24-12626/5 od 22.10.2024.godine kojim se ovo ministarstvo obratilo Upravi za vode Crne Gore. Isti je uredno dostavljen 30.10.2024.g.
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	-
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Tehnički uslovi broj 7012/6-D/24-2470/5 OD 30.10.2024.godine izdati od Crnogorskog elektroprenosnog sistema ad ; Akt broj 06-333/24-12626/12 od 22.10.2024.godine kojim se ovo ministarstvo obratilo Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu doo. Isti je uredno dostavljen 28.10.2024.godine
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Akt mišljenja broj 24-5044/2 od 11.11.2024.godine od Regionalnog vodovoda Crnogorskog primorja; Projektno tehnički uslovi broj 4821/1 od 05.12.2024.godine izdati od doo “VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR” doo; Akt broj 06-333/24-12626/9 od 22.10.2024.godine kojim se ovo ministarstvo obratilo Vodovod I kanalizacija Tivat . Isti je uredno dostavljen 28.10.2024.godine.
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-12100/2 od 31.10.2024.godine izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore; Saobraćajno tehnički uslovi broj 16-341/24-370/1 od 01.11.2024.godine izdati od Sekretarijata za saobraćaj I stambeno-komunalne djelatnosti opštine Tivat; Akt Sekretarijata za razvoj preduzetništva komunalne poslove I saobraćaj opštine Kotor br.16-341/23-3117 od 29.10.2024.godine
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi
	Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt.poštovati: -Zakon o elektronskim komunikacijama (“SI list CG”, br.40/13) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (“SI list CG”, br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata (“SI list CG”, br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme (“SI list CG”, br.59/15)

	- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14) Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu: - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. Akt broj 06-333/24-12626/11 od 22.10.2024.godine kojim se ovo ministarstvo obratilo Crnogorskom Telekomu. Isti je uredno dostavljen 29.10.2024.godine	
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.	
19.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA / DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direkciji za inspekcijski nadzor - U spise predmeta - a/a	
	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Branka Nikić Nataša Đuknić
	DRŽAVNA SEKRETARKA	Marina Izgarević Pavićević 
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Kopija plana	Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-4042/2 od 05.11.2024.godine; Tehnički uslovi broj 7012/6-D/24-2470/5 OD 30.10.2024.godine izdati od Crnogorskog elektroprenosnog sistema ad ;

		Akt mišljenja broj 24-5044/2 od 11.11.2024.godine od Regionalnog vodovoda Crnogorskog primorja; Projektno tehnički uslovi broj 4821/1 od 05.12.2024.godine izdati od doo "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" ; Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-12100/2 od 31.10.2024.godine izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore; Saobraćajno tehnički uslovi broj 16-341/24-370/1 od 01.11.2024.godine izdati od Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti opštine Tivat; Akt Sekretarijata za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor br.16-341/23-3117 od 29.10.2024.godine
--	--	---

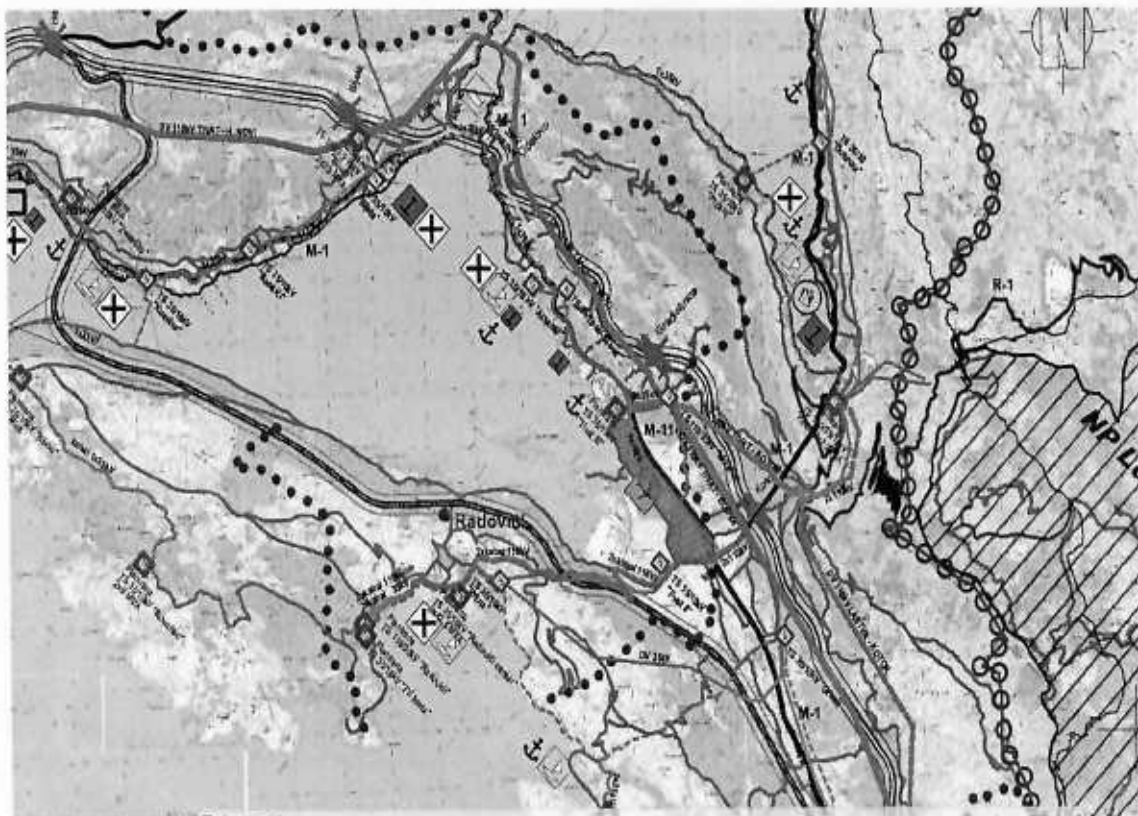

LEGENDA

- | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------------|
| | Granica Crne Gore | | Centar posebnog značaja |
| | Granica PPPN OP | | Centar regionalnog značaja |
| | Granica opštine | | Značajan lokalni centar |
| | Obalna linija | | Lokalni centar |

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

- | | |
|--|---|
| | Postojeća trafostanica TS |
| | Planirana trafostanica TS |
| | Postojeći elektrovod 400kV |
| | Planirani elektrovod 400kV i koridor |
| | Postojeći elektrovod 110kV |
| | Planirani elektrovod 110kV |
| | Postojeći elektrovod 110kV koji se ukida |
| | Postojeći elektrovod 35kV |
| | Planirani elektrovod 35kV |
| | Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida |
| | Podzemni podvodni kabal/optički kabal (DC kabal Crna Gora - Italija plan) |

Napomena: Prikazane trase predstavljaju koridore elektrovodova.

- | | |
|--|---|
| | Potencijalne lokacije za solane elektrane |
| | Planirane vjetroelektrane |



PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:


PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Naručilac:

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Obrađivač:

Oznaka sjevera:




Razmjera:

R 1:50000

Br. priloga:

21



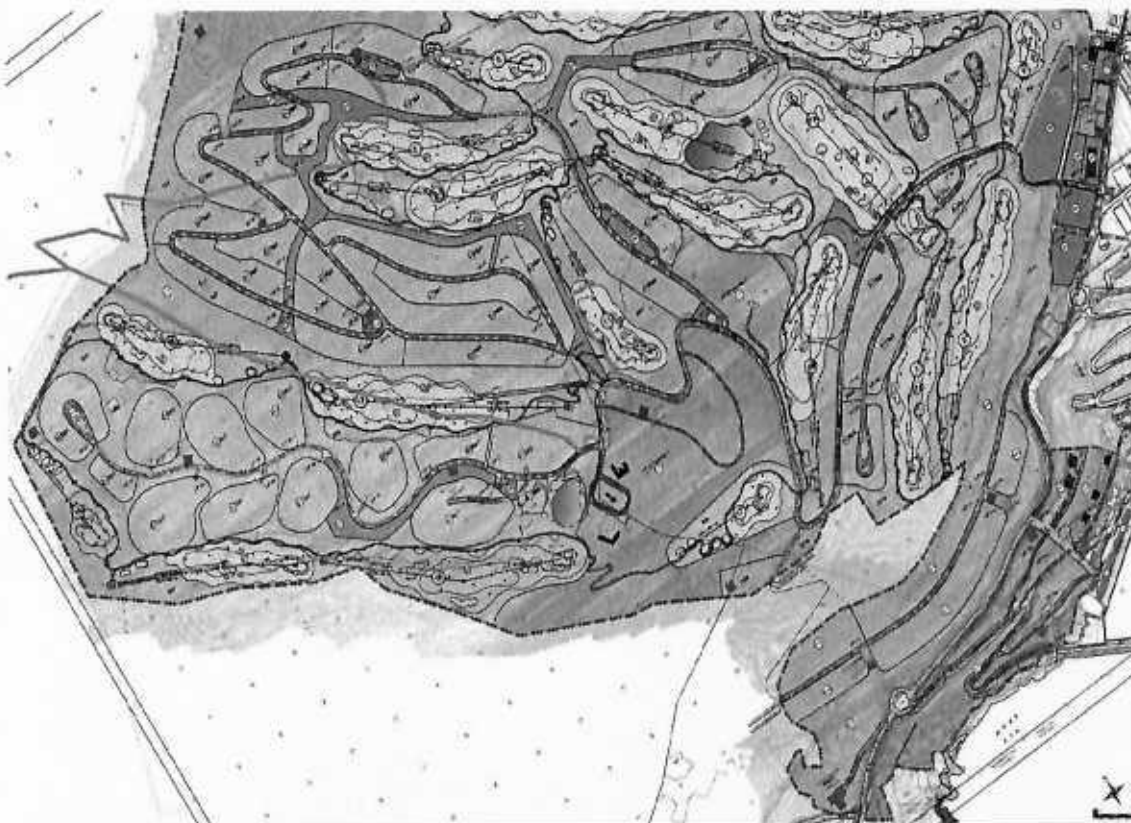

LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- ZM — GRANICA I BROJ KATASTARSKJE PARCELE
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- POSTOJEĆI OBJEKTI
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 8 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- ||||| KORIDOR BRZE SAOBRAĆAJNICE

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA


- ~~~~ ZONA TRAFI REONA
- 5 OZNAKA TRAFI REONA
- TS POSTOJEĆA TRANSFORMATORSKA STANICA
- TS PLANIRANA TRANSFORMATORSKA STANICA
- POSTOJEĆI ELEKTROVOD 10 KV
- PLANIRANI ELEKTROVOD 10 KV
- PLANIRANI ELEKTROVOD 35 KV
- PLANIRANI ELEKTROVOD 110 KV

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD"

PLAN



odobrio/la: MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA		odluka o izmjenama plana br.: 87-38/19 Podgorica, 06.08.2020. Vlada Crne Gore Pravosudnik Duško Marković, s.r.
glavni inženjer zad. za:	izradio/la: inženjer planirao: Ksenija Vukmanović, dipl.inž.arh.	
2020.god.	elektroupravljiva infrastruktura: Milenko Džuver, dipl.inž.el.	izvršio 13.
razmjer: 1:2000	način prikazivanja priloga: PLAN ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE	

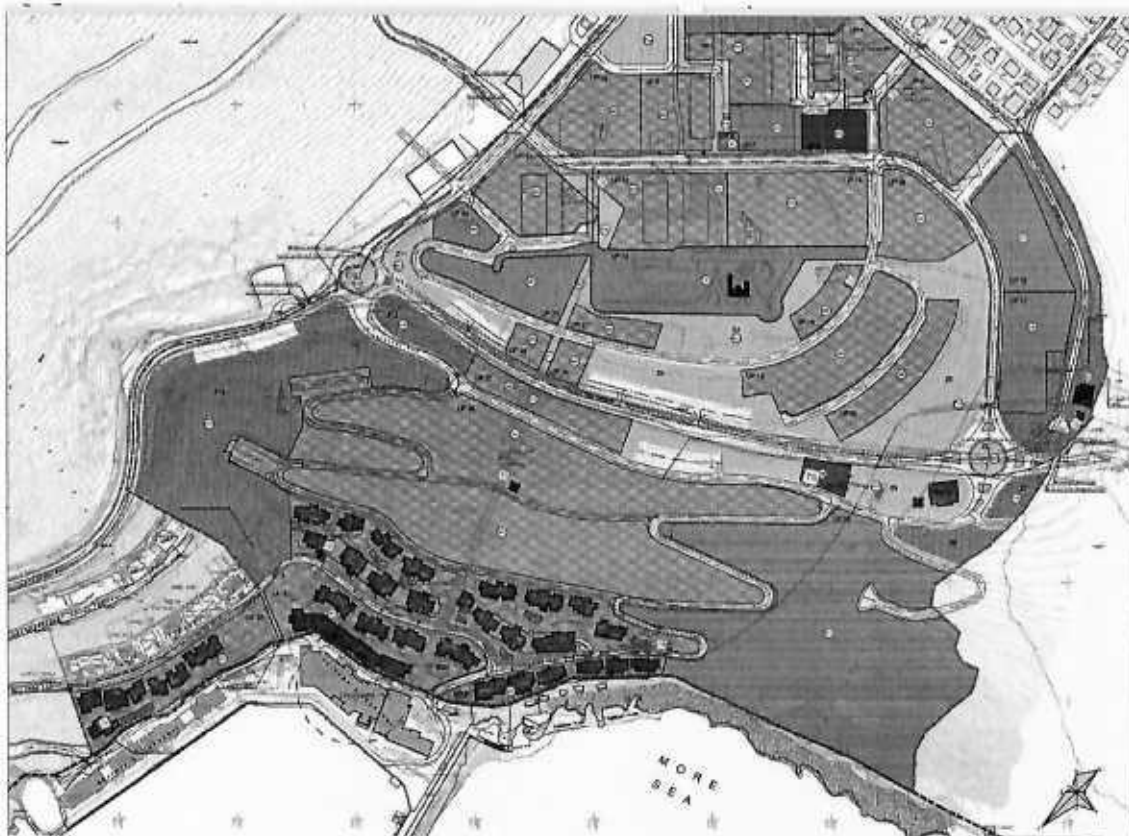

LEGENDA:

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- 226 GRANICA I BROJ KATASTRARKE PARCELE
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- POSTOJEĆI OBJEKTI
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 8 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

- ~ ZONA TRAFORA REONA
- 5 OZNAKA TRAFORA REONA
- TS POSTOJEĆA TRANSFORMATORSKA STANICA
- TS PLANIRANA TRANSFORMATORSKA STANICA
- RS PLANIRANA REDUKCIJONA STANICA
- POSTOJEĆI ELEKTROVOD 10 KV
- UKIDA SE ELEKTROVOD 10 KV
- PLANIRANI ELEKTROVOD 10 KV
- PLANIRANI ELEKTROVOD 35 KV
- PLANIRANI ELEKTROVOD 110KV
- PLANIRANI GASOVOD

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "DONJI RADOVIĆI CENTAR"

PLAN



MINISTARSTVO ODŽIVOG NAZVOJA I TURIZMA Ksenija Vučković, dipl. inž. arh. Milenko Ožover, dipl. inž. el.		datum izdavanja: 06.10.2014. izdavač: Gorana projekat: Podgorica
skala: 1:1000 broj: 13.	PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE	



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 05-11.2024				
Org. jed.	Red. broj	Pri. broj	Vrijednost	
06-333	124	12626	15	

Broj. 04-12100/2
Podgorica.31.10.2024.godina

CRNA GORA
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, i državne imovine br.06-332/24-12626/6 od 22.10.2024.godine, a za potrebe **"CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM" AD Podgorica** radi izdavanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju kablovskog voda 2x110kV od nove TS110/35kV Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110kV Lastva – Tivat u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, a shodno članu 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i člana 17 Zakona o putevima (Sl.List CG" br. 82/20 i 140/22) izdaje sljedeće;

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Posebnu pažnju treba posvetiti ukrštanju trase kablovskog voda sa postojećim i planiranim saobraćajnicama. Trasa kablovskog voda u jednom dijelu ide paralelno magistralnom putu (dionica Tunel Vrmac – Krtolska raskrsnica i isti presijeca Jadransku magistralu) U toku je rekonstrukcija Jadranske magistrale (izgradnja saobraćajnice bulevarskog tipa) pa shodno tome trasa kablovskog voda mora biti upodobljena sa projektom rekonstrukcije Jadranske magistrale. Mjesta presijecanja kolovoznih površina trebaju biti urađena pije završetka asfaltnih radova na kolovozu (na način ubacanja kablova, koje bi se iskoristile za prolazak kablova bez raskopavanja novoizgrađenih kolovoznih površina). Trasa kablovskog voda koji se planira paralelno magistralnom putu treba planirati izvan kolovoza i izvan ivičnih traka.

Neophodno je po pitanju ukrštanja kablovskog voda sa budući Bulevarom (magistralnim putem) izvršiti uklapanje u projektnu dokumentaciju budućeg bulevara.

Projektnu dokumentaciju urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji) dostaviti Upravi za saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI:

Radojica Poleksić, dipl.ing.grad.

Marko Spahić, građ.teh.

DOSTAVLJENO;

- Naslovu x2
- U spise predmeta
- Arhivi

DIREKTOR:
Radomir Vuksanović



CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT
SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ I
STAMBENO-KOMUNALNE
DJELATNOSTI

Adresa: Trg Magnolija br.1
Tivat, Crna Gora
tel: +382 (0)32 661 356,
www.opstinativat.me
e mail: sekretarijatsks@opstinativat.me

Broj: 16-341/24-370/1
Datum: 01.11.2024. godine

Na osnovu člana 17 Zakona o putevima ("Sl. list CG" br. 82/20, 140/22), člana 9 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 24/12, 15/15, 28/16) i uvida u DUP "Donja Lastva" ("Sl. list CG – opštinski propisi", br. 3/13) i DUP "Seljanovo" ("Sl. list CG-opštinski propisi", br. 37/13), Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti izdaje:

SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za građenje kablovskog voda 2x110kV od nove TS110/35Kv Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110kV Lastva-Tivat na lokaciji KO Radovići, KO Nikovići, KO Nikovići, KO Milovići, KO Bogišići I KO Đuraševići u opštini Tivat, u zahvatu Plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore ("Sl.list CG" br 56/18), Prostorno urbanističkog plana opštine Tivat ("Sl.list CG – opštinski propisi" br.24/2010), DUP-a "Golf I Donji Radovići zapad - izmjene I dopune" ("Sl.list CG" br.92/20), DUP-a "Donji Radovići centar – izmjene I dopune" ("Sl.list CG" br. 93/20) – opština Tivat.

- Prilikom izvođenja radova preduzeti sve mjere potrebne za bezbjedno kretanja učesnika u saobraćaju kao i za zaštitu okolnih površina;
- Sastavni dio tehničke dokumentacije potrebno je da bude projekat privremene saobraćajne signalizacije izrađen u skladu sa članom 65 Zakona o putevima ("Sl. list CG" br. 082/20, 140/22).
- Nakon završetka radova putnu infrastrukturu na trasi izvođenja radova potrebno je vratiti u prvobitno stanje.

Obradila:

*Viša savjetnica III za teritorijalnu organizaciju,
regulaciju saobraćaja, puteve i drumski saobraćaj
Gorica Nikšić, dipl. Ing. saobraćaja*

*Sekretarka
Mirela Jarić, MSc turizma*





Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne
poslove i saobraćaj

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 865
fax. +382(0)32 325 865
privreda@kotor.me
www.kotor.me

UP/I Br: 16-341/23-3117

Kotor, 29.10.2024.godine

Za: Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
IV proleterske brigade broj 19, Podgorica

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Predmet: **Odgovor na zahtjev**

Primljeno: 31.10.2024				
br. ed.	red. broj	red. broj	Prilog	Vrijednost
06-333/24-12626/2				

Poštovani,

U vezi sa Vašim zahtjevom broj 06-333/24-12626/7 od 22.10.2024. godine, zavedenim u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor broj UP/I 16-341/24-3117 od 28.10.2024. godine vezanim za izdavanje UT – Saobraćajnih uslova za građenje kablovskog voda 2x110 kV od nove TS110/35 Kv Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110kV Lastva – Tivat na lokaciji KO Radovići, KO Nikovići, KO Milovići, KO Bogišići, KO Đuraševići u opštini Tivat, KO Kavač, KO Lješevići i KO Privredna Zonsa u opštini Kotor obavještavamo Vas da Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor nije nadležan za izdavanje navedenih UT – saobraćajnih uslova.

Ovlašćeno službeno lice

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sekretarijatu 16
- Arhivi



Plisarnicu Ministarstvo prostornog planiranja
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 19.11.2024				
Org. jed.	Jed. za pos.	Redni broj	Prilog	V.
06-333/24 - 42626 14				



**Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje**

Adresa: Ul. Popa Jola Zeca br. 5
85310 Budva, Crna Gora

Website: www.regionalnivodovod.me

E-mail:

headoffice@regionalnivodovod.me

direktor@regionalnivodovod.me

Tel. br.: + 382 (0) 33 451 921; 451 460

Telefax: + 382 (0) 33 451 937

Adres

a:

**MINISTARSTVO PROSTORNOG
PLANIRANJA, URBANIZMA I
DRŽAVNE IMOVINE**
DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavićević

Broj: 24-5044/2

Datum: 11.11.2024. godine

Predmet: Dostavljanje mišljenja na Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu
tehničke dokumentacije

Poštovana,

Shodno Vašem zahtjevu br. 06-333/24-12626/10 od 22.10.2024. godine (n.br. 24-5044/1 od 28.10.2024. godine) u kojem tražite mišljenje na Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izradu tehničke dokumentacije, za građenje kablovskog voda 2x110kV od nove TS 110/35kV Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110kV Lastva - Tivat, na lokaciji KO Radovići, KO Nikovići, KO Milovići, KO Bogdišići, KO Đuraševići u opštini Tivat, KO Kavač, KO Lješevići i KO Privredna zona u Opštini Kotor, u zahvatu Plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, br.56/18), PUP-a Opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 24/210), DUP-a „Golf i Donji Radovići zapad -izmjene i dopune“ („Sl.list CG“ br. 92/20), DUP-a „Donji Radovići centar-izmjene i dopune“ („Sl.list CG“, br 93/20) i u zahvatu PUP-a Opštine Kotor („Sl.list CG“ br. 095/20) u skladu sa članom 74 stav 5 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica, obavještavamo Vas slijedeće:

Kroz područje Opštine Tivat izgrađeni dio regionalnog vodovodnog sistema, se pruža od kružnog toka Kotor -Tivat, ide pored magistrale lijevom stranom (gledajući u pravcu Tivta), zatim prolazi kroz područje aerodroma, nakon prolaska kroz područje aerodroma smješten je lijevom stranom uz magistralu (gledajući od aerodroma u pravcu grada Tivta), do zgrade Castellnova i Okova (oko 200 m poslije benzinske stanice INA), gdje regionalni vodovod prelazi magistralu i dalje je desnom stranom smješten uz magistralu do puta za naselje Kava, Popovine i Brštin kuda ide dalje do PK Tivat i šahta do Podkuka naizmjenično lokalnim putevima i zelenim površinama.

Novoizgrađena trasa od Podkuka do Opatova ide zelenim površinama do magistrale kod zgrade Uprave policije gdje prelazi na lijevu stranu magistrale i ide dalje do stacionaže 2+121,07km gdje se nalazi šaht VV br.4., gdje neposredno prije njega prelazi i dalje ide desnom stranom magistrale (gledajući u pravcu Lepetana) sve do neposredne blizine cc-a 50m od šahta Opatovo prelazi ponovo na lijevu stranu gdje se nalazi šaht Opatovo (stacionaža šahta Opatovo je 3+029,56km).

Novoprojektovana trasa regionalnog vodovoda koja je u fazi izgradnje, presijeca magistralu u neposrednoj blizini Odvojka Gradiošnica DCI DN 500mm. Od Krtolske raskrsnice do presjecanja u neposrednoj blizini Odvojka Gradiošnica trasa novog cjevovoda ide, gledano prema Tivtu sa desne strane od postojeće magistrale u pojasu nove putne trase i slobodne površine.

U prilogu ovog dokumenta dostavljamo slijedeću dokumentaciju:

- Georeferenciranu trasu cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema – situacioni prikaz sa prikazom optičkog kabla na dijelovima od Podkuka do Opatova i trasu cjevovoda regionalnog vodovoda u izgradnji
- Urbanističko tehničke uslove izvođenja radova u zoni zaštitnog pojasa regionalnog vodovodnog sistema

Napominjemo da je na dionici PK Prijevor, Budva – PK Zelenika, Herceg Novi, cjevovod regionalnog vodovodnog sistema snimljen 1987. godine i ucrtan na situacije razmjere 1:5000 u polarnom koordinatnom sistemu. Prilikom prenosa tačaka cjevovoda u ortogonalni koordinatni sistem i u razmjeru 1:1000, zbog manjeg broja međutačaka, moguća su odstupanja i do par metara od nacrtanog položaja cjevovoda.

Potrebno je da urbanističko tehnički uslovi za izvođenje radova u zoni zaštitnog pojasa regionalnog vodovodnog sistema budu sastavni dio UTU, kao i projektne dokumentacije zajedno sa prikazom infrastrukture regionalnog vodovodnog sistema na situaciji i mjesta ukršanja projektovane infrastrukture sa postojećom infrastrukturom regionalnog vodovoda. Nakon izrade projektne dokumentacije potrebno je istu dostaviti ovom Društvu na saglasnost. Stojimo na raspolaganju za svaku potrebnu razmjenu informacija.

S poštovanjem,

Savjetnik za plansku
i projektну dokumentaciju

Biljana Jončić

B. Jončić
Rukovodilac Tehničkog sektora

M. Bjelić

Dostavljeno: - Naslovu,
-a/a

Izvršni direktor

Borislav Ivanković



**Ministarstvo urbanizma, prostornog planiranja
i državne imovine**

Direktorat za građevinarstvo

Direkcija za izdavanje Urbanističko-tehničkih
uslova

IV proleterske brigade 19.

81000 Podgorica

Broj: 7012/6-D/24-2470/5

Podgorica, 30.10.2024.

Predmet: Dostavljanje tehničkih uslova

Poštovani,

Dopisom broj 06-333/24-12626/4 od 22.10.2024. godine, koji je zaveden u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES) pod brojem 7012/6-D/24-2470/4 od 28.10.2024. godine, obratili ste se Zahtjevom za dostavljanje tehničkih uslova radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju dvostrukog kablovskog voda 2x110 kV od nove TS 110/35 kV Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110 kV Lastva – Tivat (stubno mjesto 170 po principu „ulaz-izlaz“). Shodno tome, dostavljamo Vam smjernice za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, koje su date u okviru Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore.

Tehnički infrastrukturni sistemi

Cilj je razvoj elektorenergetske infrastrukture kao i povećavanje pouzdanosti napajanja električnom energijom konzuma opštine Tivat. Početna tačka kablovskog voda je je trafostanica 110/35 kV Radovići, na području opštine Tivat, a krajnja tačka je postojeći dalekovoda 110 kV Tivat – Budva (stubno mjesto br.170) na području opštine Kotor.

Prostorni koncept razvoja energetske infrastrukture

Koridor za vodove prenosa električne energije, kao što je dvostruki kablovski vod 110 kV od trafostanice Radovići do postojećeg dalekovod 110 kV Tivat - Budva (stubno mjesto br. 170), potrebno je sačuvati od drugih zahtjeva i korišćenja, koja su u suprotnosti ili ometaju njegovo funkcionisanje. Koridor dalekovoda je prikazan u grafičkom dijelu planskog dokumenta.

Ostali uslovi:

1. Kabal polagati slobodno u kablovskom rovu. Na mjestima prolaza ispod saobraćajnica kao i na svim mjestima gdje se očekuje povećano mehaničko opterećenje kablova, isti položiti kroz kablovsku kanalizaciju.

2. U okviru izgradnje kablovskog voda planirati demontažu postojećeg stuba br. 170 i izgradnja novog stuba za priključak kablovskih vodova na postojeći dalekovod 110 kV Tivat – Budva.
3. Nakon polaganja, a prije zatrpavanja kablovskog rova, Investitor je dužan izvršiti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafičkom prikazu trase kabla treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase kabla, mjesto njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugrađenih kablovskih spojnica, mjesto ugrađene kablovske kanalizacije sa brojem rezervnih cijevi (otvora) i sl.
4. Pri izradi tehničke dokumentacije projektant je dužan da sva eventualna ukrštanja, približavanja i paralelno vođenje projektovanog kabla sa ostalim podzemnim instalacijama riješi u skladu sa važećim tehničkim propisima i pravilnicima, kao i potrebnim mjerama zaštite na radu.
5. Duž trase kabla ugraditi standardne oznake koje označavaju kabal u rovu, oznaku promjene pravca trase, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama.
6. Izrada Projekta istraživanja i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja nije potrebno za izgradnju kablovskog voda ali je neophodan za izgradnju novog stuba za priključak kablovskih vodova na postojeći dalekovod 110 kV Tivat – Budva.
7. Izgradnju objekta projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta.
8. Proračune raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali
9. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
10. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list Crne Gore, broj 23/2014, od 30.05.2014. godine). Ostale uslove pribaviti od nadležnih organa (mišljenje: Agencije za zaštitu životne sredine, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, uprave za zaštitu kulturnih dobara, Direkcije za saobraćaj, itd...)

Srdačan pozdrav,

Izvršni direktor,

Ivan Asanović, dipl.ing.el





"VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" d.o.o.

poštanski fah 56, Škaljari bb, Kotor, Crna Gora
tel/fax: (032) 325 214 (032) 325 353 (032) 323 071
e-mail: vodovod.kotor@t-com.me web: vodovodkotor.com
Žiro-računi: 510-179-85 (CKB) 520-14700-13 (HB) 535-5260-13 (Prva banka)
PIB: 02013312 PDV: 92/31-00535-5

Broj:

18211

Kotor:

05.12.24

Na osnovu priloženog nacrtu urbanističko – tehničkih uslova, (zavedenog u ovom Preduzeću pod brojem 4338 od 28.10.2024. god.) izdatih od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore neophodnih za izradu tehničke dokumentacije za građenje kablovskog voda 2x110kV Lastva-Tivat na lokaciji KO Radovići, KO Nikovići, KO Milovići, KO Bogišići, KO Đuraševići u opštini Tivat, KO Kavač, KO Lješevići i KO privredna zona u opštini Kotor, u zahvatu Plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore ("Sl.list CG"-br.56/18), PUP-a opštine Tivat ("Sl.list CG"-br.24/2010), detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići zapad-izmjene i dopune" ("Sl.list CG"-br.092/20), detaljnog urbanističkog plana "Donji Radovići centar-izmjene i dopune" ("Sl.list CG"-br.093/20), i u zahvatu Prostorno urbanističkim plana opštine Kotor ("Sl.list CG"-br.095/20), izdaju se:

PROJEKTNO-TEHNIČKI USLOVI

Prilikom građenja kablovskog voda, voditi računa da stubovi dalekovoda ne ugroze postojeće vodovodne instalacije. Kada budu poznate mikrolokacije stubova predlažemo da se traže dodatne informacije o položaju naših instalacija.

U prilogu se nalazi skica sa orijentacionim položajem glavnih cjevovoda.

Projektno tehnički uslovi važe 12 mjeseci od dana izdavanja istih.

Inženjer za mapiranje i
ažuriranje GIS-a


Čavot Teodora

Šef službe za razvoj,
projektovanje i investicije


Dragić Velemir

Izvršnog Direktora




Marković Đuro

Dostavljeno:



Crna Gora

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

08. 11. 2024				
Org. jed.	Proj. broj	Prilog	Vrijednost	
06-333/24	12626/6			

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-4042/2

Podgorica, 05.11.2024. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme

Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica

UI. IV Proleterske brigade br. 19

VEZA: 03-D-4042/1 od 22.10.2024. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, 06-333/24-12626/2, od 22.10.2024. godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za građenje kablovskog voda 2x110kV od nove TS110/35 Kv Radovići do tačke priključenja na postojeći DV 110kV Lastva-Tivat na lokaciji KO Radovići, KO Nikovići, KO Milovići, KO Bogišići, KO Đuraševići u opštini Tivat, KO Kavač, KO Lješevići, KO Privredna zona u opštini Kotor, u zahvatu plana posebne namjene za obalno područje („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 56/18), Prostorno urbanističkog plana opštine Tivat („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 24/2010), Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići zapad-izmjene i dopune („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 093/20), i u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Kotor („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 095/20), a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova „Crnogorskom elektroprenosnom sistemu“ A.D Podgorica, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Naime, Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi I navedene Uredbe predviđeno da je za „kablovski i vazdušni vodovi naponskog nivoa 220 kilovati ili više čija dužina prelazi 15 kilometara“, redni broj 4, tačka (b), obavezna procjena uticaja na životnu sredinu.

Takođe, u listi II Uredbe predviđeno je da se za „kablovski i vazdušni vodovi naponskog nivoa 220 kilovati ili manje čija dužina ne prelazi 15 kilometara“, redni broj 4, tačka (b), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uvidom u predmetnu dokumentaciju ne može se utvrditi kolika je dužina kablovskog voda koji se planira graditi.

Podsjećamo vas da, ukoliko je planirana dužina kablovskog voda manja od 15 kilometra, onda je nepohodno da se nosilac projekta obaveže da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

Ukoliko je planirana dužina kablovskog voda prelazi 15 kilometra, to je neophodno da shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 75/18), Nosilac projekta preda zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa.

s poštovanjem,

Milan Gazdić
Direktor

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel.: +382 20 446 500

email: epamontenegro@gmail.com

www.epa.org.me

