



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-9480/5
Podgorica, 25.09.2025. godine

**Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd
dio stranog društva Terminalna kontrola letenja Podgorica**

PODGORICA
Aerodrom bb
Poš.fax 81

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/25-9480/5 od 25.09.2025. godine, za izradu tehničke dokumentacije za građenje novog objekta, dalekovoda 10kV od postojeće TS 35/10kV Sutomore do planirane TS 10/0,4kV, na katastarskim parcelama 1/1, 1/3, 131/1, 84, 93, 3630, 5217, 4503, 4501, 4518, 5216 KO Zankovići i 2544/1, 1459/1, 2535/2, 512/3, 513/4, 515/1, 513/1, 514/3, 1455/2, 1455/1 KO Sutomore, sve u opštini Bar, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine („Službeni list Crne Gore“, br. 68/25).



MINISTAR
Slaven Radunović

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Saglasna

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

Odobrio

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora
Direktorata za građevinarstvo

Obradila

Branka Petrović, samostalna savjetnica I

URBANISTIČKO- TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/25-9480/5 Podgorica, 25.09.2025. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br.19/25), a u vezi sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd - dio stranog društva Terminalna kontrola letenja Podgorica , izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	građenje novog objekta, dalekovoda 10kV od postojeće TS 35/10kV Sutomore do planirane TS 10/0,4kV, na katastarskim parcelama 1/1, 1/3, 131/1, 84, 93, 3630, 5217, 4503, 4501, 4518, 5216 KO Zankovići i 2544/1, 1459/1, 2535/2, 512/3, 513/4, 515/1, 513/1, 514/3, 1455/2, 1455/1 KO Sutomore, sve u opštini Bar, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine („Službeni list Crne Gore“, br. 68/25).	
5.	PODNOŠILAC ZAHTEVA:	Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd -dio stranog društva Terminalna kontrola letenja Podgorica
6.	POSTOJEĆE STANJE /	
7.	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	
	Radarska stanica Vrsuta - na lokaciji Vrsuta planirani su radarski sistem Kontrola letenja Crne Gore i Srbije čime se omogućava radarsko pokrivanje i unapređuje sigurnost vazdušne plovidbe i integritet i neprekidnost prijema radarskih podataka. Obezbediti potrebnu saobraćajnu, elektroenergetsku i elektrokomunikacionu infrastrukturu u skladu sa uslovima nadležnih operatora. Za potrebe radarske stanice neophodno je izgradnja kombinovanog 10kV voda od postojeće TS 35/10kV Sutomore na način da se dio kroz naselje polaže podzemno kablovima 3x(XHE49-	

	A 1x150mm ² , 12/20kV), a dio van naselja nadzemno provodnikom AlFe 50/8mm ² , sve u skladu sa uslovima Operatora distributivnog Sistema.
7.2.	Pravila parcelacije
	Kablovska trasa prolazi sljedećim katastarskim parcelama: - 1/1, 1/3, 131/1, 84, 93, 3630, 5217, 4503, 4501, 4518, 5216 KO Zankovići, opština Bar i - 2544/1, 1459/1, 2535/2, 512/3, 513/4, 515/1, 513/1, 514/3, 1455/2, 1455/1 KO Sutomore, opština Bar. Realizacija planiranog voda je od postojeće TS 35/10kV Sutomore do planirane TS 10/0,4kV. Članom 15 Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 53/25), propisano je da grafička dokumentacija sadrži geodetsku podlogu, situacioni plan, nivelacioni plan i druge priloge zavisno od tehničke dokumentacije i objekta.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati: •Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, broj 53/25)
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15). Shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 44/18), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima:

- Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23)

Pravilnici:

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ br.30/91)

- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platee za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, br.8/95)

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, br.7/84)

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ“, br.24/87)

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, br.20/71, 23/71)

- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ“, br.27/71)

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br.24/71, 26/71)

Mjere zaštite na radu

Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima (IX stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali). Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Zemljotresi


Neposredni generator nastanka zemljotresa je kretanje tektonskih ploča. Najčešće zemljotresi nastaju uslijed relativnog kretanja duž aktivnih rasjeda. Neki zemljotresi se mogu desiti i na mjestima gdje nema jasno evidentiranih rasjeda (tzv. seizmičnost pozadine) ili su oni nepouzdana određeni. Zemljotresi mogu biti generisani i ljudskom aktivnošću – npr. kod formiranja hidroakumulacija, kod crpljenja ugljovodonika i dr. kad govorimo o „indukovanoj“ seizmičnosti. U određenoj mjeri sve ove forme nastanka zemljotresa mogu se primijeniti na seizmičnost Crne Gore. Zemljotresi se manifestuju: potresanjem/vibriranjem tla, deformacijama terena - pojavom pukotina u tlu, aktiviranjem klizišta i odrona, slijeganjem tla. Posebni oblik nestabilnosti je likvifikacija tla kod terena specifične vodozasićenosti i granulometrijskog sastava. Takođe može doći do mijenjanja nivoa jezera/mora, ali i nivoa podzemnih voda, zamućivanja/gubljenja izvorišta (naročito izraženo u kraškim krajevima).

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA.

9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18 i 84/24) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19 i 84/24) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-2794/2 od 13.08.2025. godine.
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	/
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list RCG“, br. 49/10, 49/11 i 44/17), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka.
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

	Prema uslovima nadležnog organa. Akt „CEDIS“-a d.o.o. Podgorica, broj: 30-20-04-6607 od 18.08.2025. godine.
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	/
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Prema uslovima nadležnog organa. Akt Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bar, broj UPI 14-341/25-452/1 od 19.08.2025. godine.
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi
	Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: -Zakon o elektronskim komunikacijama (“SI list CG”, br.40/13) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (“SI list CG”, br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata (“SI list CG”, br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme (“SI list CG”, br.59/15) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme (“SI list CG”, br.52/14) Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu: - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Geomorfološke karakteristike Rumija sa Sozinom, Sutormanom i Lisinjom, čini planinski lanac dinarskog pravca pružanja i nalazi se u zaleđu Barskog polja. Geološki sastav je veoma raznovrstan i složen. Jugozapadne padine izgrađuje trijaski sedimenti škriljaca, pješčara, eruptiva i tufova, preko kojih leže slojevi krečnjaka i dolomita jurske starosti. Na Rumiji postoje mnogi vrhovi, od kojih je najviši visok 1593 m. Od planine Sutorman na sjeverozapadu dijeli je prevoj Sutorman (844 m), kojim prolazi put Bar - Virpazar

	(tunel Sozina). Sjeveroistočna strana Rumije je oskudna vodom, dok na jugozapadu im više izvora i tri rječice: Željeznica, Bunar i Međurječ. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.	
	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direkciji za inspekcijski nadzor - U spise predmeta - a/a	
	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Branka Petrović <i>B. Petrović</i> Nataša Đuknić <i>N. Đuknić</i>
	 DRŽAVNA SEKRETARKA Marina Izgarević Pavićević	
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-2794/2 od 13.08.2025. godine - Akt Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bar, broj UPI 14-341/25-452/1 od 19.08.2025. godine - Akt „CEDIS“-a d.o.o. Podgorica, broj: 30-20-04-6607 od 18.08.2025. godine	

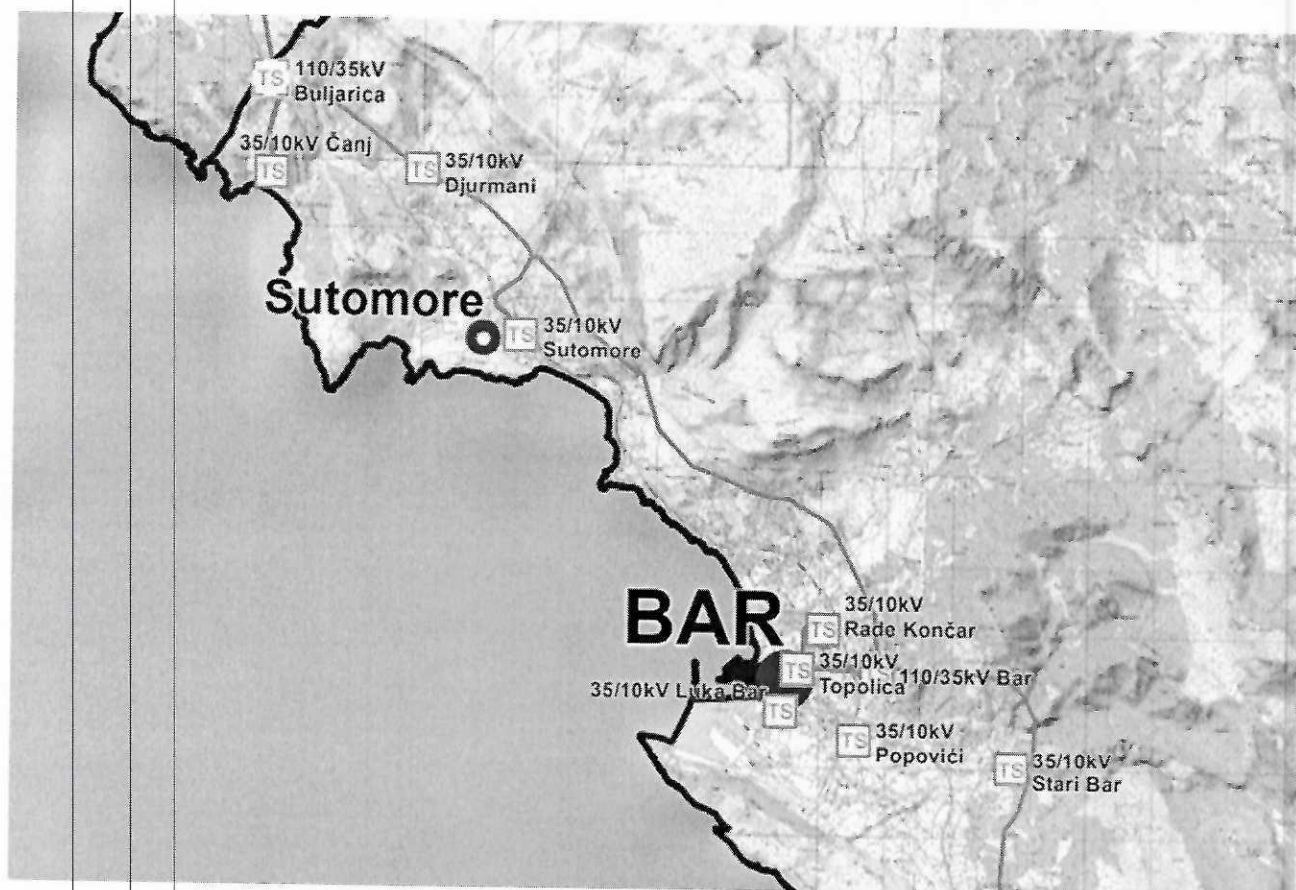

LEGENDA

Granice

- Granica PPCG
- Granica Crne Gore
- Granice susjednih država
- Granica opština

Mreža naselja

- Centar državnog značaja
- Državni centar posebnog značaja
- Opštinski centar i centar regionalnog značaja
- Opštinski centar
- Značajni lokalni centar
- Lokalni centar

Dalekovodi 35 kV

- Postojeći
- Planirani

Trafostanice - TS 35/X kV, 110/X kV

- Postojeća
- Planirana



VLADA CRNE GORE


Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

PROSTORNI PLAN CRNE GORE DO 2040.g.

Planska karta 22B.

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA 35 kV

Izvor podataka:
Bazna studija elektroenergetike za potrebe izrade PPCG do 2040.
godine
CEDIS:
CGES

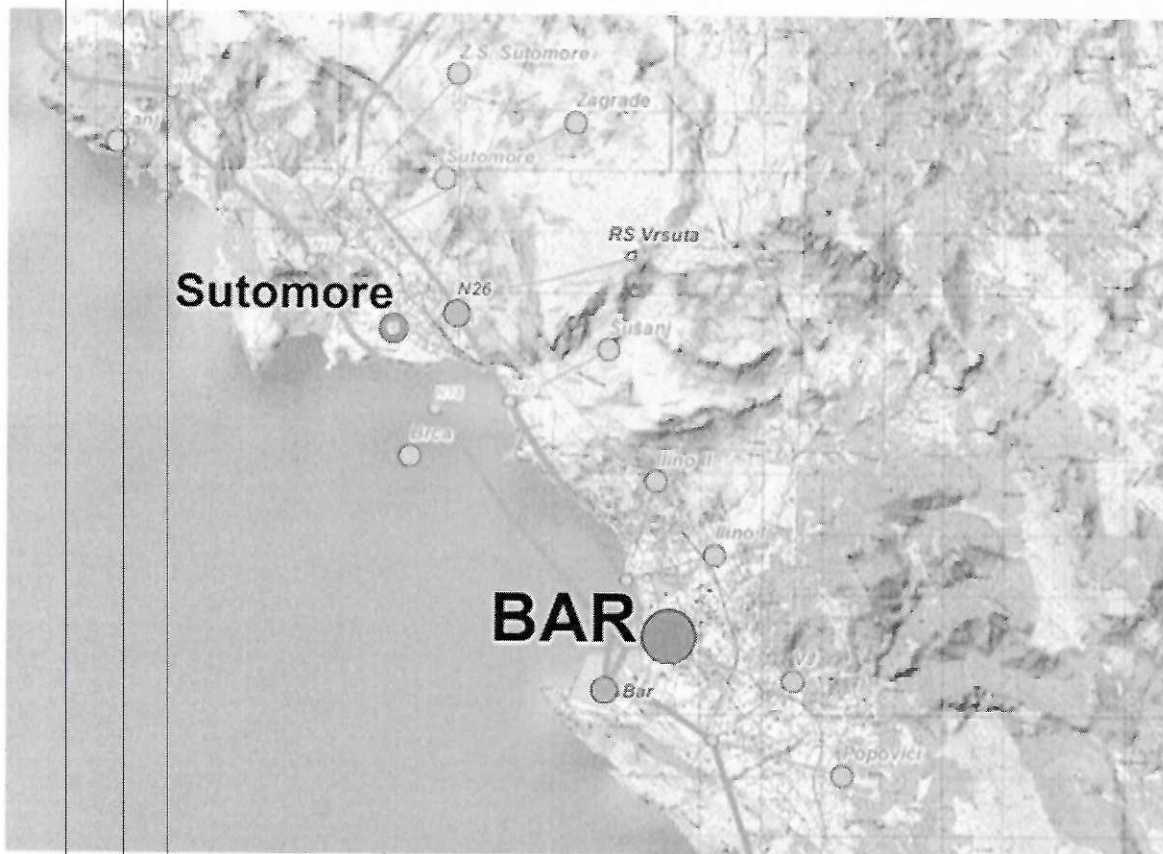

LEGENDA

Granice

- Granica PPCG
- Granica Crne Gore
- Granice susjednih država
- Granica opština

Mreža naselja

- Centar državnog značaja
- Državni centar posebnog značaja
- Opštinski centar i centar regionalnog značaja
- Opštinski centar
- Značajni lokalni centar
- Lokalni centar

Konektori optičkih kablova

- Nastavci
- Privodnice
- Shema

Trase optičkih kablova

- 12 o.v.
- 22 o.v.
- 24 o.v.
- 36 o.v.
- 38 o.v.
- 48 o.v.
- Privodnice

■ Podvodni optički kabl

□ Radarska stanica Vrsuta



VLADA CRNE GORE

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

PROSTORNI PLAN CRNE GORE DO 2040.g.

Planska karta 23.

ELEKTROKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Izvor podataka:
Agencija za elektrokomunikacije



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-2794/2

Podgorica, 13.08.2025. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Direktorat za građevinarstvo

Podgorica

Primljeno: UI. IV Proleterske brigade br.19

Org. ed.	Priloga	Datum	Vrijednost
06-333/25-9480/2		13.08.2025	

VEZA: 03-D-2794/1 od 11.08.2025. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom Vašeg zahtjeva, broj 06-333/25-9480/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju novog objekta na katastarskim parcelama 1/1, 1/3, 131/1, 84, 93, 3630, 5217, 4503, 4501, 4518, 5216 KO Zankovići i 2544/1, 1459/1, 2535/2, 512/3, 513/4, 515/1, 513/1, 514/3, 1455/2, 1455/1 KO Sutomore, sve u opštini Bar, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2040. ("Službeni list Crne Gore", br. 68/25), a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova podnosiocu zahtjeva Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd – dio stranog društva Terminalna kontrola letenja Podgorica, obavještavamo Vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore”, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore”, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „Kablovske i vazdušne vodove naponskog nivoa 220 kilovolti ili manje čija dužina ne prelazi 15 kilometara”, redni broj 4, tačka (b), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

S obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o izgradnji novog objekta, dalekovoda na katastarskim parcelama 1/1, 1/3, 131/1, 84, 93, 3630, 5217, 4503, 4501, 4518, 5216 KO Zankovići i 2544/1, 1459/1, 2535/2, 512/3, 513/4, 515/1, 513/1, 514/3, 1455/2, 1455/1 KO Sutomore, sve u opštini Bar, neophodno je da Nosilac projekta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa.



dr Milan Gazdić
DIREKTOR

Dostavljeno:

- naslovu,
- 03
- a/a



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



Crna Gora
Opština Bar
Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Plaćeno Ministarstvo prostornog

Planiranja i državne imovine

Prilazno: 02.09.2025

Redni broj: 06-333/25-9480/3

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 311 561
email: sekretarijat.kps@bar.me
www.bar.me

Broj: UPI 14-341/25-452/1

Bar, 19.08.2025. godine

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a na osnovu člana 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 140/22), člana 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora („Sl. list Crne Gore“, br. 19/25), a u vezi sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi:

R J E Š E N J E

Utvrdjuju se saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije, za građenje novog objekta, dalekovoda 10 kV, od postojeće TS 35/10 kV Sutomore do planirane TS 10/0,4 kV, koji je planiran na katastarskim parcelama broj: 1/1, 1/3, 131/1, 84, 93, 3630, 5217, 4503, 4501, 4518, 5216 (sve) KO Zankovići i 2544/1, 1459/1, 2535/2, 512/3, 513/4, 515/1, 513/1, 514/3, 1455/2, 1455/1 (sve) KO Sutomore, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 20240. godine („Sl. list Crne Gore“, br. 68/25), i to za katastarske parcele koje imaju svojstvo opštinskog ili nekategorisanog puta:

1. Prije izrade Glavnog projekta definisati svu opremu i objekte opštinskih i nekategorisanih puteva koji se nalaze na trasi objekta;
2. Od nadležnih javnih preduzeća pribaviti katastre podzemnih instalacija;
3. Dubinu rova za polaganje instalacija, kao i način zatrpavanja rova planirati u skladu sa važećim propisima, tehničkim uputstvima i standardima iz predmetne oblasti;
4. Tehničkom dokumentacijom obavezno planirati sanaciju oštećenog puta, odnosno vraćanje raskopanih površina u tehnički ispravno stanje;
5. Neophodno je planirati sanaciju oštećene opreme puta (horizontalna i vertikalna signalizacija), ukoliko se ista nalazi na trasi predmetnog objekta;
6. Prilikom izrade tehničke dokumentacije voditi računa o maksimalnoj zaštiti puta;
7. Saobraćajno - tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa važećim standardima, propisima i normativima iz predmetne oblasti.
8. Za dio trase objekta koji se nalazi u zahvatu magistralnog puta M-1, dionica Bar-Budva, potrebno je pribaviti saobraćajno-tehničke uslove od strane organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obratilo se ovom Sekretarijatu zahtjevom, broj 06-333/25-9480/4 od 06.08.2025. godine, zavedenim u ovom organu, pod brojem UPI 14-341/25-452 od 13.08.2025. godine, koji se tiče izdavanja saobraćajnih uslova u postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za građenje novog objekta, dalekovoda 10 kV od postojeće TS 35/10 kV Sutomore, do planirane TS 10/0,4 kV, na katastarskim parcelama broj: 1/1, 1/3, 131/1, 84, 93, 3630, 5217, 4503, 4501, 4518, 5216 (sve) KO Zankovići i 2544/1, 1459/1, 2535/2, 512/3, 513/4, 515/1, 513/1, 514/3, 1455/2, 1455/1 (sve) KO Sutomore, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 20240. godine („Sl. list Crne Gore“, br. 68/25).

Uz zahtjev je priložen nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije.


Članom 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 140/22) propisano je da organ lokalne uprave izdaje saobraćajno-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje linijskih infrastrukturnih objekata na putu i zaštitnom pojasu javnog puta (elektroenergetski vodovi), kao i saobraćajno – tehničke uslove za prekope, podkopavanja i druge radove na putu.

Razmatrajući predmetni zahtjev, a uzimajući u obzir naprijed navedene propise, riješeno je kao u dispozitivu.

Rješenje je donijeto bez izjašnjenja stranke o rezultatima ispitnog postupka iz razloga jer je utvrđeno da se Rješenje donosi u korist stranke.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bar u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se ulaže preko ovog organa i taksira se sa 3 € administrativne takse.

Samostalni savjetnik II za saobraćaj,
Milan Andrijašević



Primljeno:	04.09.2025
Org. jed.	06-333/25-9480/2
Podj.	
Vrednost	

Broj: 30-20-04-6607
Od: 18.08.2025. godine

Obrazac broj 1

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV Proleterske brigade br.19,
81000 Podgorica

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22), rješavajući po zahtjevu broj 06-333/25-9480/5 od 06.08.2025. godine (CEDIS broj 30-20-04-6602 od 18.08.2025. godine), za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem za građenje novog objekta dalekovoda 10 kV od postojeće TS 30/10 kV „Sutomore” do planirane TS 10/0,4 kV čija je izgradnja planirana na katastarskim parcelama 1/1, 1/3, 131/1, 84, 93, 3630, 5217, 4503, 4501, 4518, 5216 KO Zankovići i 2544/1, 1459/1, 2535/2, 512/3, 513/4, 515/1, 513/1, 514/3, 1455/2, 1455/1 KO Sutomore u Baru, sve u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine („Službeni list Crne Gore”, br.68/25), investitora Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo - Beograd, izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Za navedeni objekat definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sljedeći način:

- Mjesto priključenja infrastrukture za priključenje: srednjenaponska 10 kV ćelija u TS 35/10 kV 2x8 MVA „Sutomore”
- Mjesto priključenja, odnosno mjesto mjerenja: srednjenaponska 10 kV ćelija u TS 35/10 kV 2x8 MVA „Sutomore”
- Vrsta voda: kombinovani vod:
 - podzemno kablovski, u početnom dijelu trase koja se proteže kroz naseljeno područje, treba predvidjeti sa tri jednožilna kabla tipa XHE 49-A 1x150/25 mm², 12/20 kVA;
 - nadzemni, u ostatku trase, treba predvidjeti po sledećim uslovima:

1. TEHNIČKI PODACI

- Nazivni napon: 10 kV
- Klimatski uslovi:
 - pritisak vjetra: 90 daN/m²
 - odati teret do cca 550mm: 1,6x0,18 vd daN/m
 - odati teret iznad cca 550mm: 2,5x0,18 vd daN/m
 - maksimalna temperatura okoline: +40°C
- Stubovi:
 - materijal: Čelično-rešetkasti
 - zaštita od korozije: Vruće cinčanje
 - temelji stubova: Armirano betonski
- Uzemljenje:
 - materijal uzemljivača: Okruglo željezo Fe-Zn Ø 10 mm
 - izbor uzemljivača: Prema važećim Tehničkim propisima
- Provodnik:
 - materijal i nazivni presjek: Uže Al-Fe 50/8 mm²
 - maksimalno radno naprezanje: Do 8 daN/mm²
- Izolatori: Kapasti ili potporni u zavisnosti od izbora tipa stuba, za III stepen zagađenosti usled salaniteta
- Ovjesna oprema: Prema odabranom tipu izolatora i provodnika
- Ukrštanje sa drugim nadzemnim elektroenergetskim vodovima: Ukrštanje sa nadzemnim elektroenergetskim vodovima projektovati shodno tehničkom rešenju definisanom u Elaboratu predloga priključenja radarske stanice, urađenom od strane Jawel Crna Gora doo - Danilovgrad (dana 22.07.2025. godine), koji je pribavio investitor i koji je pozitivno ocijenjen od strane CGES AD - Podgorica i CEDIS doo - Podgorica.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90



Handwritten signature

2. POSEBNI ZAHTEJEVI

Specifični mikroklimatski uslovi na predmetnom lokalitetu godinama unazad izazivaju havarije na visokonaponskim vodovima zbog čega se, imajući u vidu značaj planiranog dalekovoda, izdaju ovi posebni uslovi.

2.1. Opterećenje stubova:

Predvidjeti povećanu pouzdanost stubova usvajajući dva dodatna slučaja opterećenja, pored slučajeva iz čl.68 Pravilnika, i to:

- Dejstvo 25% pritiska vjetra na provodnike sa usvojenim dodatnim opterećenjem od leda. Pri tome računati sa povećanim maksimalnim naprezanjem provodnika koje odgovara ovom kombinovanom opterećenju.
- Dodatno opterećenje od leda računati u dvostrukom iznosu u odnosu na usvojeno. Pri tome računati sa povećanim maksimalnim naprezanjem provodnika koje odgovara povećanom opterećenju od leda.

3. NAPOMENA

Za slučaj da Investitor ima potrebu ostvarivanja telekomunikacione veze može se predvidjeti ugradnja OPGW zaštitnog užeta.

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Urbanističko-tehničkim uslovima;
- Zakon o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br.19/25);
- Zakon o energetici („Službeni list Crne Gore”, br.28/25);
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, br. 68/88 i „Službeni list SRJ” br. 18/92);
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta.

Priključenje predmetnog objekta - dalekovoda 10 kV ne može se realizovati prije priključenja planirane TS 10/0,4 kV u okviru kompleksa Radarske stanice Vrsuta.


Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore”, br. 72/22) pada na teret Investitora.

U skladu sa članom 74 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) Investitor odnosno projektant može Ministarstvu podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka.

Dostavljeno:

- Naslovu
- Službi za pristup mreži Regiona 4
- a/a

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 4,
Milan Dragović, spec.el.ing

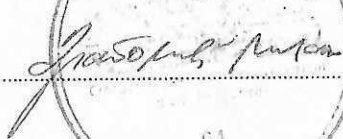
64

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ull. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90

