



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1221/8

Podgorica, 23.05.2014.godine

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D.

BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 18
PODGORICA

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj: 0503-1221/8 od 23.05.2014.godine za izradu tehničke dokumentacije za proširenje TS 400/110 KV Pljevlja 2 u smislu izgradnje dva dalekovodna polja sa pratećom infrastrukturom, a u skladu sa Detaljnim prostornim planom za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija - Crna Gora.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata
Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradile:

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Nataša Pavićević, dipl.pravnik



DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Broj: 0503-1221/8 i 0503-1244/2
Podgorica, 23.05.2014.godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore«, broj 51/08, 34/11 i 35/13), a na zahtjev A.D. „CRNOGORSKI ELKETROPRENOSNI SISTEM“ - Podgorica, izdaje

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za proširenje TS 400/110 KV Pljevlja 2 u smislu izgradnje dva dalekovodna polja sa pratećom infrastrukturom, a u skladu sa Detaljnim prostornim planom za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija - Crna Gora

1. Prema postavkama Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija - Crna Gora, izraditi tehničku dokumentaciju za proširenje TS 400/110 KV Pljevlja 2 u smislu izgradnje dva dalekovodna polja sa pratećom infrastrukturom, na katastarskoj parceli broj 290/12 KO Ilino Brdo I, opština Pljevlja, kao i zamjenu visokonaponske opreme.

Prema listu nepokretnosti broj: 14-956-1-1270/2014 od 05.05.2014. godine, na katastarskoj parceli broj 290/12 KO Ilino Brdo I, u Pljevljima, je evidentirano sljedeće:

- prirodno neplodno zemljište, površine 88.046 m²,
- objekat broj 1- zgrade Elektroprivrede, površine u osnovi 723 m² i spratnosti P2,
- objekat broj 2- zgrade Elektroprivrede, površine 91 m² i spratnosti P,
- objekat broj 3- zgrade Elektroprivrede, površine 20 m² i spratnosti P,
- objekat broj 4- zgrade Elektroprivrede, površine 441 m² i spratnosti P,
- objekat broj 5- garaža, površine 56 m² i spratnosti P,
- objekat broj 6- zgrade Elektroprivrede, površine 21 m² i spratnosti P,
- objekat broj 7- zgrade Elektroprivrede, površine 22 m² i spratnosti P,
- objekti od broja 8 do broja 15 – zgrade Elektroprivrede, površine po 14 m² i spratnosti P,
- objekat broj 16- zgrade u energetici, površine 40 m² i spratnosti P,
- objekat broj 17- pomoćna zgrada u privredi, površine 56 m² i spratnosti P.

2. Elektroenergetska infrastruktura

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati preporuke EPCG :

- Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog pterecenja
- Tehnička preporuka TP-1b – Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV

3. Faznost

Dozvoljena je fazna izgradnja, u zavisnosti od potreba investitora.

Ostali uslovi :

- I. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

- II. Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list RCG", br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.
- III. Pri izgradnji objekta/ata potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva, shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list RCG", br. 79/04, br. 26/10, 73/10, 40/11) uz poštovanje odredbi Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011) i Pravilnika o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012.).
- IV. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.
- V. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda («Službeni list CG», br.6/93).
- VI. Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.
- VII. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
- VIII. Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.
- IX. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini ("Sl. list CG", br.48/08, 40/10, 40/11). U slučajevima kada je potrebna da izvrši procjena uticaja na životnu sredinu, investitor uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za glavni projekat treba da dostavi Odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, tj. da dostavi Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine da je potrebno da se radi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.
- X. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekta ("Sl. list CG" br.47/13).
- XI. Objekat/te projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Sastavni dio ovih uslova su grafički prilozi, izvodi iz planskog dokumenta, kao i:

- Mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu broj: 02-UPI-619/2 od 06.05.2014. godine, izdato od Agencije za zaštitu životne sredine,
- Akt Agencije za civilno vazduhoplovstvo broj: 02/1-685/2-14 od 13.05.2014. godine.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata
Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradile:

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Nataša Pavićević, dipl.pravnik



LEGENDA

- Državna granica
- Granice opština
- Granica zahvata
- Granica šire zone NP (Lovćen, Durmitor, Skadarsko jezero)
- Predložena trasa sa optičkim kablom (Lastva-Čevo)
- Predložena trasa sa optičkim kablom (Čevo-Pljevlja)
- Podzemni/podvodni kablovi optički kabal
- Elektroda
- Ukidanje postojećeg dalekovoda
- Koridor dalekovoda i optičkog kabla
- Tačka izlaska kabla iz mora
- Zona predviđena za konventorsko postrojenje
- Planirane hidroelektrane
- Termoelektrana
- Pribranska postrojenja

Saobraćajna infrastruktura

- Autocesta
- Brza saobraćajnica
- Magistralni put
- Regionalni put
- Lokalni put
- Željeznica
- Međunarodni aerodrom
- Sekundarni i sportski aerodromi
- Heliodrom
- Luka
- Marna
- Sidrište

Elektroenergetska infrastruktura

Dalekovodi (kV)

- postojeći 400 kV
- postojeći 220 kV
- postojeći 110 kV
- planirani 400 kV
- planirani 110 kV

Trafostanice (kV/kV)

- Trafostanice (kV/kV)-postojeće
- Trafostanice (kV/kV)-planirane

Telekomunikacije


Optički kablovi

- Kabel 48
- Kabel 38
- Kabel 36
- Kabel 24
- Kabel 22
- Kabel 12
- Kabel 6

Hidrotehnika

Regionalni vodovod

- Rijeke
- Jezera
- Vještačka jezera-akumulacija
- Unutrašnje morske vode
- Teritorijalno more
- Obalna linija

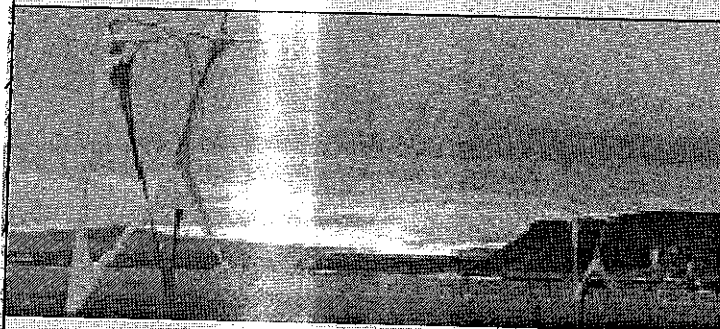

DETALJNI PROSTORNI PLAN ZA KORIDOR DALEKOVODA 400KV SA OPTIČKIM KABLOM OD CRNOGORSKOG PRIMORJA DO PLJEVALJA I PODMORSKI KABAL 500KV SA OPTIČKIM KABLOM ITALIJA-CRNA GORA

PLANIRANA INFRASTRUKTURA


Investitor

Vlada Crne Gore
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Oznaka sjevera



Obradivač



**DALEKOVOD
PROJEKT**


Razmjera

1:50000

Broj lista

08



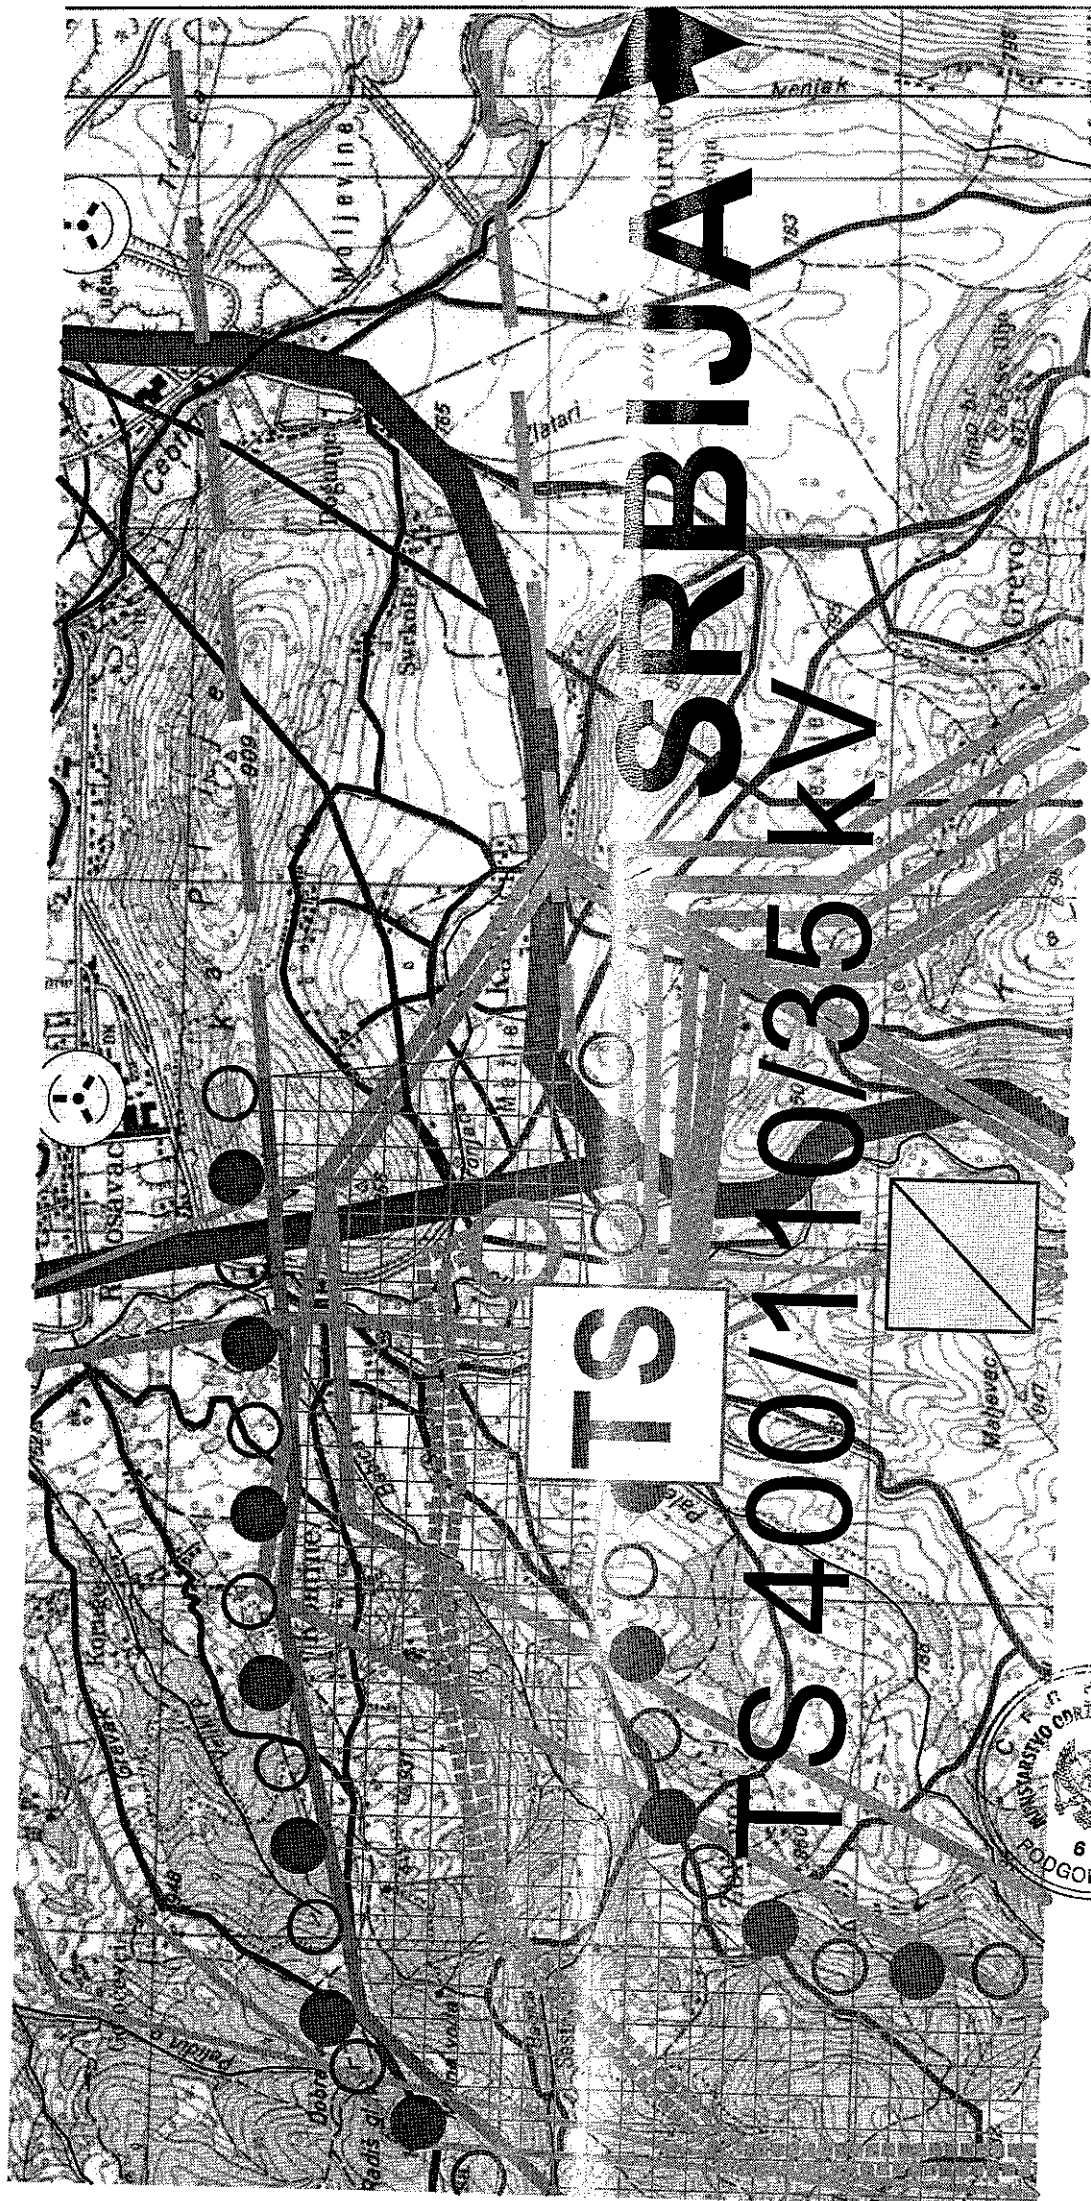

SRBIJA

TS

TS 400/110/35 KV



CRNA GORA
AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Broj: 02/1-685/2-14
Podgorica, 13.05.2014. godine

Crna Gora MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA PODGORICA			
Primijeno	Org. jed.	Broj	Vrijednost
14.05.2014	05	1221/7	

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za građevinarstvo

G-din Danilo Gvozdenović, Generalni direktor

Predmet: Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za proširenje TS 400/110 KV Pljevlja 2 a u skladu sa postavkama Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora.

Veza: Vaš dopis broj 0503-1221/2 od 29.04.2014. godine

Poštovani gospodine Gvozdenoviću,

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore primila je 06.05.2014. godine Vaš dopis broj 0503-1221/2 radi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za proširenje TS 400/110 KV Pljevlja 2 a u skladu sa postavkama Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora.

S obzirom da je predmetni objekat specifičan, da bi Agencija za civilno vazduhoplovstvo mogla izdati posebne urbanističko-tehničke uslove, **potrebno je dostaviti dokumentaciju** na osnovu koje će se izvršiti analiza i procjena objekta na sigurnost vazdušnog saobraćaja.

Potrebno je dostaviti jasno definisanu trasu dalekovoda kako bi smo se mogli odrediti da li se radi o vazduhoplovnoj prepreci i o načinu obilježavanja, ako se za to ustanovi potreba.

Dostavljanjem podataka o prostiranju trase dalekovodne mreže pretpostavljamo da ćemo doći i do podataka o nosećim stubovima dalekovodne mreže kao što su: geografske koordinate nosećih stubova dalekovoda u koordinantnom sistemu WGS 84 (u stepenima, minutima i sekundama), nadmorsku visinu terena, relativnu visinu, nadmorsku visinu vrha konstrukcije.


Tek po dobijanju navedene dokumentacije Agencija bi bila u mogućnosti da precizno odredi uticaj objekta na sigurnost vazdušnog saobraćaja.

Ako bi se analizom relevantnih podataka ispostavilo da objekat svojim položajem i dimenzijama predstavlja vazduhoplovnu prepreku, bilo bi neophodno dobiti i saglasnost Agencije na izgradnju takvog objekta.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu,
- a/a



Pomoćnik direktora
Renato Brkanović

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 02-UPI-619/2
Podgorica, 06.05.2014.godine
ER

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

09.05.2014			
Prijeto	Broj	Prilog	Vrijednost
Org. jed.			
05-1221/5			

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj 0503-1221/3 od 29.04.2014.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za proširenje TS 400/110 KV Pljevlja 2, a u skladu sa postavkama Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 KV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 KV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora, u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije Crnogorskom elektroprenosnom sistemu a.d. iz Podgorice, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „Službeni list CG“, broj 47/13), koja je donešena na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Trafostanice i rasklopna i konvertorska postrojenja napona 220 KV ili više“ - redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tačka (o), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Imajući u vidu navedeno, a obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da se u konkretnom slučaju radi o proširenju trafostanice to je neophodno da se urbanističko – tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta, nosilac projekta obaveže da, **shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod Agencije za zaštitu životne sredine.**

Obradio:

Emir Redžepagić, dipl.biolog

Emir Redžepagić

Dostavljeno:

- Naslovu,
- a/a



AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE • Environmental Protection Agency

IV Proleterske br. 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 618 400 • Fax: +382 20 618 401

Opšta telefonija: +382 20 618 400 • www.epa.gov.me